

Замки-невидимки МЕТТЭМ® сертифицированы в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ.

Не имеют внешних признаков установки замка, что значительно затрудняет вскрытие двери механическими способами взлома.


Управляются дистанционно - с помощью ключа-радиобрелока или сотового телефона.

Длительность автономной работы при отключении электричества - не менее 6 суток (при комнатной температуре и среднесуточном количестве срабатываний не более 8 раз, ЗМС подключен только к одному каналу).


К блоку управления с GSM-модулем можно подключить до 5 телефонных номеров.

В модели с GSM-модулем имеется дополнительное реле для подключения к замку внешней сирены или сигнализации.


Совместная разработка и изготовление ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» и ООО «АСК Экспресс».

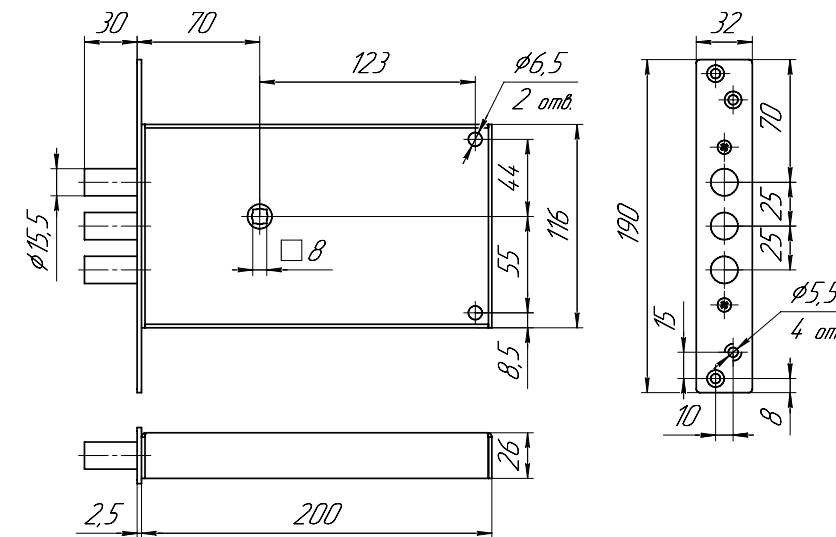


Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
ЗВ ЭМ 01.01	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления, ключи-радиобрелоки (3 шт.), установочный комплект, ответная планка, ручка поворотная, паспорт, упаковка

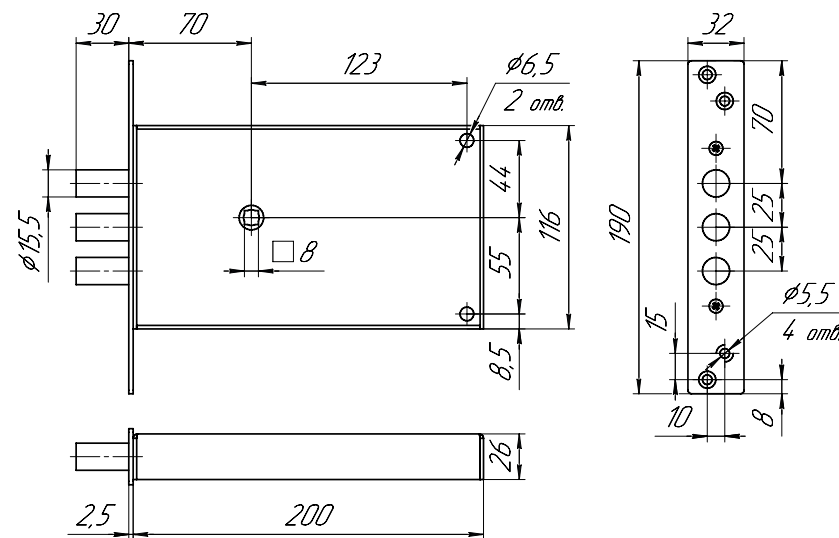

Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
ЗВ ЭМ 01.02	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелоки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель для подключения к ПК, установочный комплект, ручка поворотная, ответная планка, паспорт, упаковка

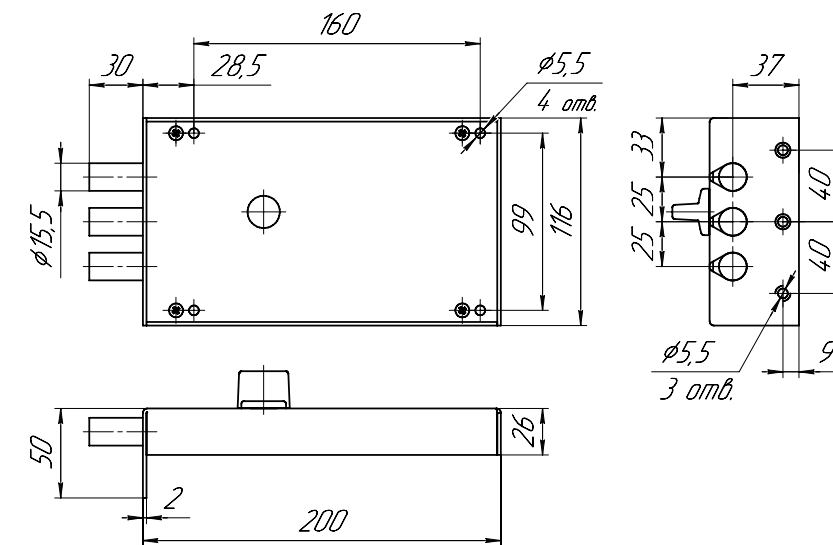

Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
ЗН ЭМ 01.01	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления, ключи-радиобрелоки (3 шт.), установочный комплект, запорная коробка, паспорт, упаковка

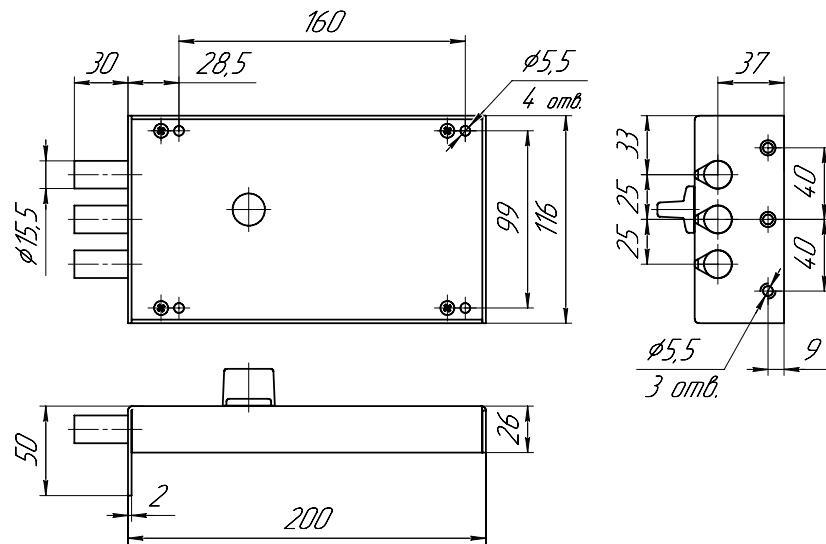

МЕТТЭМ®

для
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ДВЕРЕЙ

Замки МЕТТЭМ®, рекомендованные для применения в противопожарных дверях (сертификат № РОСС RU.СЛ34В00796 от 04.04.12).

ЗВ4 713.0.0 - врезной цилиндрический противопожарный замок МЕТТЭМ® серии СУПЕРЗАЩИТА, сертифицированный в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ (при условии установки цилиндрического механизма не ниже 4 класса и броненакладки).

ЗВ4 402.0.0 - врезной цилиндрический противопожарный замок МЕТТЭМ® серии НОРМА, сертифицированный в соответствии с 3 классом ГОСТ (при условии установки цилиндрического механизма не ниже 3 класса и броненакладки).

Модели замков ЗВ4 713.0.0 и ЗВ4 402.0.0 не содержат деталей из легкоплавких материалов и обеспечивают надежную фиксацию двери при высоких температурах.

www.mettem.ru

Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
ЗН ЭМ 01.02	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелоки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель для подключения к ПК, установочный комплект, ручка поворотная, паспорт, упаковка